

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr./ fakss: +371 67212807;
E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000786

Ar šo tiek apliecināts, ka būvizstrādājums

**„Ugunsdrošas koka durvis ar kārbu (tips 21701), finierētas (beicētas, lakotas),
krāsotas vai ar plastikāta pārklājumu, ar ugunsdrošības klasi
E45 C0S_a, C0S_m / EI₁ 45 C0S_a, C0S_m / EI₂ 45 C0S_a, C0S_m EW45 C0S_a, C0S_m
kuru ražo SIA „REATON Ltd”,
kas atrodas: Čiekurkalna 2. līnija, 74, Rīgā, LV-1006, Latvijas Republika,
ražošanas vieta: Krustabaznīcas ielā 20, Rīgā, LV-1006, Latvijas Republika,**

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts uzraudzības audita testēšanai un ražotāja produkcijas kontroles novērtēšanai un apstiprināšanai. Šo novērtēšanu ir veicis Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka produktam izvirzītās prasības, kas ir formulētas standartā


EN 13501-2:2016,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts ir izsniegts 2018. gada 29. martā, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā standarta tehniskajā specifikācijā, un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā RPK netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir 2021. gada 21. aprīlim.

Rīga,

2018. gada 29. marts

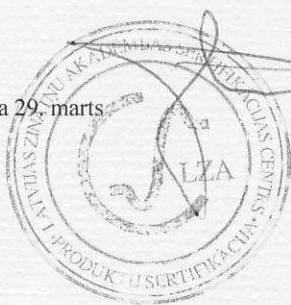

I. Matīss

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs
Valdes priekšsēdētājs,
Dr. habil. inž.





Pielikums būvizstrādājuma atbilstības sertifikātam Nr. 0000786.

Specifikācija un piemērošanas joma

Durvju vērtnes izmēri	Max. platums, mm	Max. augstums, mm	Max. laukums, m ²
Modelis 21701	1035	2460	2.31
Mīn. vērtnes biezums:	50 mm.		
Mīn. kārbas profils:	40/52 mm x 90 mm.		
Sliekšņa profils:	masīvkoks (ozols) / automātiskais.		
Malu.apdare:	nažfinieris.		
Enģes (3 gab. uz vērtņi):	- BB807, BSW tērauds, 90 mm; - TECTUS TE 340 3D FR, Simonswerk.		
Durvju aizvērējs:	- TS 2000, GEZE; - Boxer 2-4, GEZE (integrēts durvīs).		
Slēdzene:	- BMH 1000; - LE7E3755, SALTO ar piekļuves kontroli.		
Durvju actiņa:	nerūsējošais tērauds.		
Durvju vērtnes izmēri var tikt samazināti.			
Durvju vērtnes biezumu nedrīkst samazināt, bet to var palielināt.			
Masīvkoka sliekšnis var tikt aizstāts ar automātisko sliekšni.			
Durvis ir sertificētas izmantošanai no abām pusēm.			
Ja pašai zivēršanās prasība nav norādīta, tad durvis var tikt uzstādītas bez durvju aizvērēja.			
Enģu skaits var tikt palielināts.			

Sertifikācija veikta nereglamentētā sfērā saskaņā ar sistēmu 1, pamatojoties uz sākuma tipa testēšanu, ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sākuma inspicēšanu, ražotāja produkcijas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Pamatojums: Fire and rescue department of the Republic of Lithuania, Fire Research Centre, Švitrigailos str. 18, LT-03223 Vilnius, Lithuania, e-mail: gte@vpgt.lt www.gtcentras.lt.

27.02.2017. izsniegtais testēšanas pārskats Nr. 59-1.2017.4 un 28.02.2017. izsniegtais klasifikācijas pārskats Nr. 59-3.2017.1; 02.02.2017. izsniegtais dūmu kontroles testēšanas pārskats Nr. 59-6.2017.16.; 20.12.2017 izsniegtais paplašinātais testēšanas pārskats No 59-13.2017.2

